

1. 西東京市ワンルーム建築物に関する基準

(目的)

第1 この基準は、西東京市人にやさしいまちづくり条例（平成19年西東京市条例第68号。以下「条例」という。）第24条の規定に基づき定めるもので、西東京市内におけるワンルーム建築物の建築による近隣住民との紛争を事前に防止するため、開発事業者等の責務等について必要な事項を定め、もって健全な住環境の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2 この基準において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) ワンルーム建築物 床面積が30平方メートル未満の住戸によって構成される建築物をいう。
- (2) ワンルーム形式の住戸 床面積が30平方メートル未満の住戸をいう。
- (3) 開発事業者 条例第2条第9号に規定する開発事業者をいう。
- (4) 開発事業者等 開発事業者並びに建築物の所有者又は管理者をいう。
- (5) 近隣住民 条例第2条第10号に規定する近隣住民をいう。

(適用の範囲)

第3 この基準は、条例第18条第5号ウに該当する建築物について適用する。なお、上記建築物がワンルーム形式以外の住戸、店舗若しくは事務所等と複合した建築物である場合においては、ワンルーム建築物のみについてこの基準を適用する。

(開発事業者等の責務)

第4 開発事業者等は、ワンルーム建築物の建築又は管理に当たっては、居住水準の向上及び周辺的生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。

(近隣住民への説明)

第5 開発事業者は、建築計画および管理方法について、近隣住民に対して事前に説明を行い、紛争が生じないように努めなければならない。

(建築に関する基準)

第6 開発事業者は、ワンルーム建築物を建築するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) ワンルーム形式の住戸の専用床面積を25平方メートル以上確保すること。
- (2) 管理者の名称、連絡先等を記載した標示板（別図のとおり。）を建物出入口の見

やすい位置に設置すること。

- (3) 管理人室を設置すること。ただし、ワンルーム形式の住戸（管理人室を除く。）が30戸未満であって、かつ適切な管理体制がとれると認められる場合は、この限りではない。

（管理に関する基準）

第7 建築物の所有者又は管理者は、ワンルーム建築物を管理するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) 管理に支障が生じないよう適切な措置を講ずること。
- (2) 第6 (2)で規定する標示板については、適切な維持管理を行うこと。
- (3) 管理人を置くこと。ただし、ワンルーム形式の住戸（管理人室を除く。）が30戸未満であって、かつ適切な管理体制がとれると認められる場合は、この限りではない。
- (4) 建築物の所有形態を区分所有とする場合は、建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）に基づく区分所有者の団体、又は管理組合法人等を構成した管理規約を定めること。
- (5) 近隣住民から苦情等があった場合は、誠意を持って迅速に対処し、速やかに解決に努めること。
- (6) 次に掲げる義務を課す旨の規約等を設け、入居者に遵守させること。
 - ア. 騒音、振動又は悪臭を発する等近隣住民及び他の入居者等に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
 - イ. 近隣路上への違法駐車、自転車の放置等付近の交通の支障になる行為をしないこと。
 - ウ. ゴミ収集におけるゴミ処理については、市長の指示に従うこと。

（報告）

第8 開発事業者等は、ワンルーム建築物の建築又は管理について市長から報告を求められたときは、これに応じなければならない。

附 則

- 1 この基準は、平成20年4月1日から施行する。
- 2 西東京市単身者用共同住宅建築に関する指導指針（平成13年1月21日施行）は廃止する。

附 則

この基準は、平成28年9月23日から施行する。

別図（第6関係）

標 示 板

この建築物の管理については、下記にご連絡ください。		
建 築 物 の 名 称		
建 築 物 の 所 在 地		
連 絡 先	管 理 人 氏 名 又 は 管 理 会 社 名	
	所 在 地	
	電 話 番 号	

- 備考 1 風雨等で破損しない材料で作ること。
- 2 この標示板の寸法は、縦30センチメートル以上及び横40センチメートル以上とすること。

西東京市道路公園等の整備基準

I 道路等に関する基準

(道路の構造等)

第1 条例第40条第1項及び条例施行規則第25条第4項で規定する開発事業による道路の構造は、次に掲げるところによる。

(1) 車道及び路肩の舗装構造

ア 車道及び路肩（以下、「車道等」という。）の舗装構造は、条例第30条及び第31条3項で規定する協定（以下「協定」という。）に基づき用地を市へ無償提供し市が維持管理を行う場合は、アスファルトコンクリート舗装とする。ただし、開発事業者が協定に基づき維持管理を行う場合はこの限りでない。

なお、舗装構造の詳細については、道路管理者と協議するものとし、原則「西東京市標準構造図集」によるものとする。

イ 地下埋設物については、舗装前に布設することとし、条例第36条第2項で規定する完了検査後の道路掘削は、原則として行わないこと。

(2) 歩道の舗装構造

ア 歩道の舗装構造は、原則としてアスファルトコンクリート舗装19型（透水性）とする。

アスファルトコンクリート舗装19型(透水性)	
開粒度アスファルト混合物2号	40mm
再生クラッシュラン(RC-30)	100mm
しゃ断層用砂	50mm

イ 19型以外の舗装構造は、道路管理者と協議するものとし、原則「西東京市標準構造図集」によるものとする。

(3) 道路の横断勾配

路面の種類に応じ次に掲げる値を標準として横断勾配を付けるものとする。ただし、道路に片勾配を付ける場合（曲線部分）は、道路管理者と協議するものとする。

ア 車道等については、1.5パーセントとすること。

イ 歩道については、1.0～2.0パーセントとすること。

(後退の基準等)

第2 条例第40条第2項に規定する開発区域が市道に接する場合の後退の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 旧道路（元道）の中心から開発区域側に3メートルの後退とする。

- (2) 市道の一方が水路、鉄道敷又は崖地等（以下「水路等」という。）の場合は、水路等の境界から市道側に 6 メートルの後退とする。
- (3) 道路区域の境界が未確定の場合は、事前に別紙 3 による担当課と協議し、境界の確定を行うこと。
- (4) 条例第 40 条第 2 項第 1 号に規定する道路の整備は、既存道路の舗装構造と同等以上とするほか、原則として「西東京市標準構造図集」によるものとする。
- (5) 条例第 40 条第 2 項第 2 号に規定する公開空地は、その仕上がり高さを既存道路と同等とするとともに、車が乗り上げても損傷しない構造、並びに歩行上支障とならない構造で整備するものとする。

（道路排水施設の整備基準）

第 3 条例第 40 条第 3 項及び条例施行規則第 26 条第 1 項に規定する道路排水施設の基準は、次に掲げるところによる。

- (1) 道路の排水施設は、原則として L 形側溝とし、道路片側延長 20 メートル程度ごとに L 形側溝用集水柵を設置し道路排水管に放流し、道路排水管がない場合は、1 時間雨量 60 ミリメートルを処理できる浸透施設を設置すること。なお、道路排水は道路区域内にて処理すること。
- (2) やむを得ず U 形側溝を使用する場合は、内のり寸法 240 ミリメートル以上とし、道路を横断する場合は、横断開渠等を設け接続するものとする。
- (3) 車の出入口の道路排水施設の構造は乗入れ構造とし、店舗や共同住宅等で特に車の交通量が多い場所については、長尺の製品で整備するものとする。具体的な延長幅等については、道路管理者との協議による。
- (4) L 形側溝及び L 形側溝用集水柵等の構造については、「西東京市標準構造図集」によるものとする。

2 条例第 40 条第 2 項第 2 号に規定する道路排水施設の基準は、次に掲げるところによる。

- (1) 道路の排水施設は、原則として L 形側溝とし、道路片側延長 20 メートル程度ごとに L 形側溝用集水柵を設置し道路排水管に放流し、道路排水管がない場合は、1 時間雨量 60 ミリメートルを処理できる浸透施設を設置すること。なお、道路排水は道路区域内にて処理すること。
- (2) やむを得ず U 形側溝を使用する場合は、内のり寸法 240 ミリメートル以上とし、道路を横断する場合は、横断開渠等を設け接続するものとする。
- (3) 車の出入口の道路排水施設の構造は乗入れ構造とし、店舗や共同住宅等で特に車の交通量が多い場所については、長尺の製品で整備するものとする。具体的な延長幅等については、道路管理者との協議による。
- (4) 既存道路排水施設が L 形側溝である場合は、歩行者横断用 L 形側溝に取り替えるものとする。
- (5) 道路排水施設が未整備である場合は、建築基準法第 42 条で規定する道路の境界

線に沿って歩行者横断用L形側溝等を設置するものとする。

- (6) 歩行者横断用L形側溝及び歩行者横断用L形側溝用集水柵等の構造については、「西東京市標準構造図集」によるものとする。

(交通安全施設の整備基準)

第4 条例第40条第3項及び条例施行規則第26条第2項に規定する交通安全施設の基準は、次に掲げるところによる。

- (1) 街路灯の設置については、道路管理者と協議するものとする。ただし、開発事業により新設される道路に電柱が設置される場合は、電柱共架とすること。
- (2) 前項の街路灯の仕様は、市長が指定するものとする。
- (3) 道路反射鏡、視線誘導標及び行き止まり標識の設置については、道路管理者と協議するものとし、構造については「西東京市標準構造図集」によるものとする。
- (4) 交通安全上必要な箇所に防護柵を設置するほか、市長が特に必要とする場合は道路管理者との協議により交通安全上に係る施設を設置すること。

II 公園等に関する基準

(公園の整備基準)

第5 条例施行規則第27条第1項に規定する公園の整備基準は、次に掲げるところによる。

(1) 設置位置等

ア 公園の位置は、利用者の利便性や公園としての機能が有効に発揮できる位置に計画すること。

イ 公園の形状は、正方形又は長方形に近い形とし、原則として幅員6メートル以上の道路法第3条に規定する道路に5メートル以上接して計画すること。

ウ 開発区域内に既存樹木が存する場合は、極力公園の計画の中に取り入れ、その保存に努めるとともに環境及び景観に配慮すること。

エ 公園の設置に当たっては、利用者の有効な利用が確保されるよう緑地又は広場、遊具類等を設置すること。

(2) 公園内の整備

ア 公園内には、雨水その他地表水を排除するために必要な排水施設又は雨水浸透施設を設置し、併せて、次に掲げる施設を標準として設置しなければならない。なお、地域性あるいは周辺の状況によっては、協議の上変更することができる。

公園面積	主な施設
180 m ² ～300 m ² 未満	園名板、水飲器、外柵、園内灯(LED)、スイング遊具、健康遊具、ベンチ類、樹木
300 m ² ～500 m ² 未満	園名板、水飲器、外柵、園内灯(LED)、2連ブランコ(安全柵、ゴムマット付)、スイング遊具、健康遊具、ベンチ類、樹木
500 m ² 以上	上記の 300 m ² ～500 m ² 未満に設置する施設に加え、市長と協議した施設

備考 公園内には、樹木を適宜配置し、景観に配慮した計画とすること。

イ 公園内には、管理車両等が駐車できるスペースを設けること。なお、1台当たりの駐車スペースは、原則として、奥行き5.0メートル以上、幅2.3メートル以上とする。

ウ 公園内の雨水及び土砂等が公園外へ流出しないようにすること。

(3) 公園の出入口

ア 公園の出入口には、利用者に見やすい場所に園名板を設置すること。

イ 出入口は、原則として2箇所以上設け公園利用者のために適切な位置に計画すること。

ウ 出入口は、身体障害者用車椅子及び乳母車等が出入りできるバリアフリーに対応した構造とし、取り外し可能な車止めを設置すること。

(緑地の整備基準)

第6 条例施行規則第27条第1項に規定する緑地の整備基準は、次に掲げるところによる。

(1) 設置位置等

ア 道路法第3条に規定する道路に面した場所に一団の緑地として設置すること。市長が認める場合には、この限りでない。なお、この規定は、条例第18条第5号の開発事業は除く。

イ 緑地の形状は、正方形又は長方形に近い形とし、防犯に配慮した植栽に努めること。

ウ 開発区域内の既存樹木の保存に努めるとともに、周辺の環境及び景観に配慮した計画とすること。

エ 開発規模により、緑地の道路に接する間口は、原則として次によるものとする。

〈緑地の道路に接する間口〉

開発面積	1,000 m ² 未満	1,000 m ² 以上 2,000 m ² 未満	2,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満
緑地の間口	3 m以上	5 m以上	7 m以上
※ 緑地の奥行きは、原則として4メートル以上とすること。			

(2) 緑地の整備

- ア 樹木の植栽本数は、10 平方メートル当たり、中木 2 本、低木 6 本の割合を原則とし、樹種の選定とともに緑地の形状や周辺の環境に十分配慮して、バランスよく配置すること。
- イ 前項の中木及び低木とは、別紙 1「西東京市みどりの保護と育成に関する条例施行規則」の抜粋で示した第 10 条の「別表第 3」1 の (4) の規定によるものとする。
- ウ 緑地内には、道路に面した箇所に別紙 2 に掲げる緑地標示板を設置し、外周部にはフェンス等の外柵を設けること。また、道路に面した箇所に管理用の出入口を設けるものとする。なお、この規定は、条例第 18 条第 5 号の開発事業は除く。
- エ 緑地内の雨水及び土砂等が緑地外へ流出しないようにすること。

Ⅲ 駐車・駐輪施設の設置に関する基準

(駐車・駐輪施設の設置基準)

第 7 別表第 8 (規則第 32 条関係) に規定する駐車場の設置基準は、次に掲げるところによる。

(1) 駐車場施設

- ア 1 台当たりの駐車スペースは、原則として、奥行き 5.0 メートル以上、幅 2.3 メートル以上とする。
- イ 駐車場の台数が 20 台以上となる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 (平成 12 年東京都条例第 215 号) に規定する指定作業場の届出を行うこと。
- ウ 駐車区画は、明確に表示すること。
- エ 駐車場を機械式とする場合には、その前面に車両が転回等できるための空間を確保しなければならない。ただし、市長が交通の安全上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(2) 駐輪場施設

- ア 駐輪場の収容台数算定にあたり、共同住宅等で、その間取りなどから単身者用と判断できる場合については、ワンルーム建築物の規定に基づき設置すること。
- イ ワンルーム建築物を設置する場合で、計画戸数の中に床面積が 30 平方メートル以上の住戸をあわせ持つ場合の収容台数の算出基準については、その住戸の形状等が単身者用とみなされる場合は、ワンルーム建築物の設置基準による収容台数とし、単身者用とみなされない場合は、共同住宅等の設置基準による収容台数とする。この場合、ワンルーム建築物の収容台数とあわせて設置するものとする。
- ウ 駐輪場の 1 台当たりのスペースは、原則として奥行き 2.0 メートル以上、幅

0.5メートル以上とする。ただし、ラック式等の駐輪場を設ける場合は、この限りでない。

IV 電波障害に関する基準

(電波障害に関する基準)

第8 条例第23条第1号で規定する電波障害に関する別に定める基準は、次に掲げるところによる。

- (1) 開発事業者は、条例第18条第5号で規定する建築物の建築に当たっては、建築物の高さ（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。）が10メートルを超えるものについては、工事着手以前のテレビの受信障害予測地域の受信状況及び工事完了後の受信障害発生地域の受信状況を調査するものとする。
- (2) 開発事業者は、上記(1)により、受信障害が予測できる場合は、必要な措置を講ずるとともに、その措置について必要な事項を関係者と取り決めるものとする。
- (3) 開発事業者は、当該建築物の工事完了後1年以内に生じた受信障害についても、上記(2)で規定する対策を講じなければならない。
- (4) 市長は、必要があると認めるときは、開発事業者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

V 雨水浸透施設等の整備基準

(雨水浸透施設等の整備基準)

第9 条例第44条第2項に規定する雨水浸透施設等の基準は、「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準及び公益社団法人雨水貯留浸透技術協会編集の「雨水浸透施設技術指針（案）」によるものとする。

VI 公共公益施設の適用に関する基準

(公共公益施設の適用に関する基準)

第10 二次的な開発事業における公共公益施設の適用については、次に掲げるところによる。

(1) 道路後退

条例第40条第2項第1号の道路後退の規定は、開発事業を行う開発区域が、過去に都市計画法第29条の規定に基づく開発行為により整備され市に移管された道路（以下「当該道路」という。）に接する場合、以下の条件を満たせば当該道路については適用しないことができる。

また、以下の条件を満たせば、条例第 40 条第 2 項第 2 号の規定についても適用しないことができる。

「条件」(アとイを満たすもの)

ア 周辺の道路状況や市街化の状況により、交通状況の悪化のおそれがないと道路管理者が認める場合

イ 交通機能及び宅地サービスの機能確保並びに災害時の避難、救助、消防活動等の円滑な実施に支障がないと認められる場合

(2) 公園等の整備

条例第 41 条第 1 項から第 3 項までの公園等の規定は、開発事業を行う開発区域が過去に都市計画法第 29 条の規定に基づく開発行為の許可を受けた区域に含まれており、当初計画において条例第 38 条又は第 41 条第 3 項若しくは旧要綱(西東京市宅地開発等に関する指導要綱、旧田無市宅地開発等に関する指導要綱、旧保谷市宅地開発等に関する指導要綱)の規定に基づく公園等の整備が行われている場合については適用しないことができる。

(3) 集積等の施設整備

条例第 46 条の集積等の施設の規定は、開発事業を行う開発区域が過去に都市計画法第 29 条の規定に基づく開発行為の許可を受けた区域に含まれており、当初計画において条例第 46 条若しくは旧要綱(西東京市宅地開発等に関する指導要綱、旧田無市宅地開発等に関する指導要綱、旧保谷市宅地開発等に関する指導要綱)の規定に基づき集積等の施設が整備されており、かつ、その使用に支障がない場合については適用しないことができる。

VII 中間検査

(中間検査の時期)

第11 条例施行規則第22条第 1 項に規定する「市長が別に定めるときまでに」とは、次の工事が完了したときとする。

- (1) 道路排水施設(L形側溝、L形側溝集水柵等)
- (2) 雨水浸透施設(浸透柵、浸透トレンチ等)
- (3) 下水道施設(下水道本管、公共汚水柵等)

(中間検査の提出図面と提出時期)

第12 条例施行規則第22条第 2 項に規定する「必要な図面等」とは、次に掲げるもので(1)から(4)までが中間検査日の 2 日前(その日が西東京市の休日を定める条例(平成 13 年西東京市条例第 3 号)第 1 条に規定する西東京市の休日に当たるときは、その前日とする。)まで、(5)については中間検査日の 7 日前までに提出しなければならない。なお、部数は別途指示するものとする。

- (1) 公共公益施設の管理者等に関する一覧表及び図面(出来形)
- (2) 排水計画平面図(出来形)

(3) 排水計画断面図（出来形）

(4) 施工写真

(5) 道路境界図等

備考 (5)の「道路境界図等」の提出は、条例第40条第1項の規定により、開発事業で整備する道路を市へ無償提供し市が維持管理を行う場合とする。なお、その場合の道路境界図等は、原則として「世界測地系」により作成するものとする。

附 則

(施行期日)

この基準は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この基準は、平成23年6月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この基準は、平成23年10月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この基準は、令和6年3月31日から施行する。

別紙1 参照法規等

「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準《東京都》
 一道路に関する項目について抜粋一

〈小区間の区画道路の幅員〉

住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において、開発区域内の道路は6m以上を原則とするが、小区間で街区及びその周辺の状況により通行上支障がない場合は下表を使用することができる。

道路基準 延長 道路幅員	35m以下のもの	35mを超え 60m以下	60mを超え 120m以下
通り抜け型	4.5m以上	4.5m以上	5m以上
行き止まり型 ※1	4.5m以上	5m以上	6m以上 ※2

※1 行き止まり道路の終端部の形状は、道路中心線に対して直角とすること。

※2 転回広場を2箇所以上設ける場合には、5m以上とすることができる。

注) 防災上の観点から行き止まり道路は極力避けるようすること。

〈転回広場の設置箇所数〉

道路幅員	6m未満	6m以上
転回広場の設置が必要な 道路基準延長	35mを超える場合	120mを超える場合
転回広場の設置箇所数	60m区間ごとに1箇所	120mを超えた120m区間 ごとに1箇所

注) 転回広場を設置するのに必要な道路延長に満たない場合も終端部に転回広場を設けることが望ましい。

〈隅切りの長さ〉

沿道の発生交通量が少なく、また将来においても大きくなると見込まれ、予定建築物が主に住宅の場合の道路同士の交差点では、隅切りの長さを3mとすることができる。

西東京市みどりの保護と育成に関する条例施行規則

－緑化基準に関する項目について抜粋－

(緑化基準)

第10条 条例第11条及び第12条に規定する規則で定める基準は、別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

別表第1 (第10条関係) ※施設の種類「民間施設」のみ抜粋

施設の種類	緑化の基準
民間施設	<p>1 宅地開発については敷地面積500平方メートル以上3,000平方メートル未満の施設を、中高層建築物については敷地面積500平方メートル以上1,000平方メートル未満の施設を対象とする。</p> <p>2 緑化面積は、次のA又はBによって算出された面積のうち小さい方の面積以上とする。 A : (敷地面積－建築面積) × 0.2 B : {敷地面積－(敷地面積×建ぺい率×0.8)} × 0.2</p> <p>3 接道部緑化の基準 敷地で、道路に接する部分の長さに、別表第2に定める接道部緑化基準(率)を乗じて得た長さ以上を樹木により緑化する。</p>

備考 通行の便その他の事情により接道部の緑化に支障があると認められる場合は、この限りでない。

別表第2 (第10条関係)

接道部緑化基準(率)

施設の区分	敷地面積	
	1,000 m ² 未満	1,000 m ² 以上 3,000 m ² 未満
住宅、宿泊施設	6 / 10	
屋外運動施設、屋外娯楽施設、墓地、廃棄物等の処理施設	7 / 10	
工場、店舗、事務所、駐車場、資材置場、作業場	3 / 10	5 / 10
庁舎、学校、医療施設、福祉施設、集会施設	6 / 10	7 / 10
上記以外のもの	3 / 10	6 / 10

備考1 住宅とは、共同住宅(廊下、階段及び壁を2戸以上で共用する住宅をいう。)、


- 長屋又は1戸の敷地が1,000平方メートル以上のその他の住宅をいう。
- 2 区分の適用に当たっては、一階部分における主たる用途によることとする。

別表第3（第10条関係）


- 1 緑化対象面積に係る植樹の基準は、次に掲げるところによる。
- (1) 生垣による緑化面積は、生垣の長さに60センチメートル(幅)を乗じて得た数値とする。
 - (2) 緑化対象面積10平方メートル当たり、高木1本、中木2本、低木3本の割合を標準とする。
 - (3) 樹木1本当たりの緑化面積は、高木1本3平方メートル、中木1本2平方メートル、低木1本1平方メートルを算定基準とする。ただし、樹種又は植樹方法によって、この基準によりがたいことが明らかである場合は、この限りでない。
 - (4) この基準において、高木とは、通常の成木の高さ3メートル以上の樹木で植栽時に2メートル以上であるものをいい、中木とは、通常の成木の高さ2メートル以上の樹木で植栽時に1.2メートル以上であるものをいい、低木とは、高木、中木以外で植栽時に0.3メートル以上あるものをいう。なお、竹類は低木に含まれる。
- 2 敷地が建ぺい率80パーセント以上の地域にある場合又は敷地の使用若しくは周囲の状況その他の理由により、前項の基準の適用が困難であると認める場合は、この限りでない。

別紙2 緑地標示板

(表中の単位：ミリ)

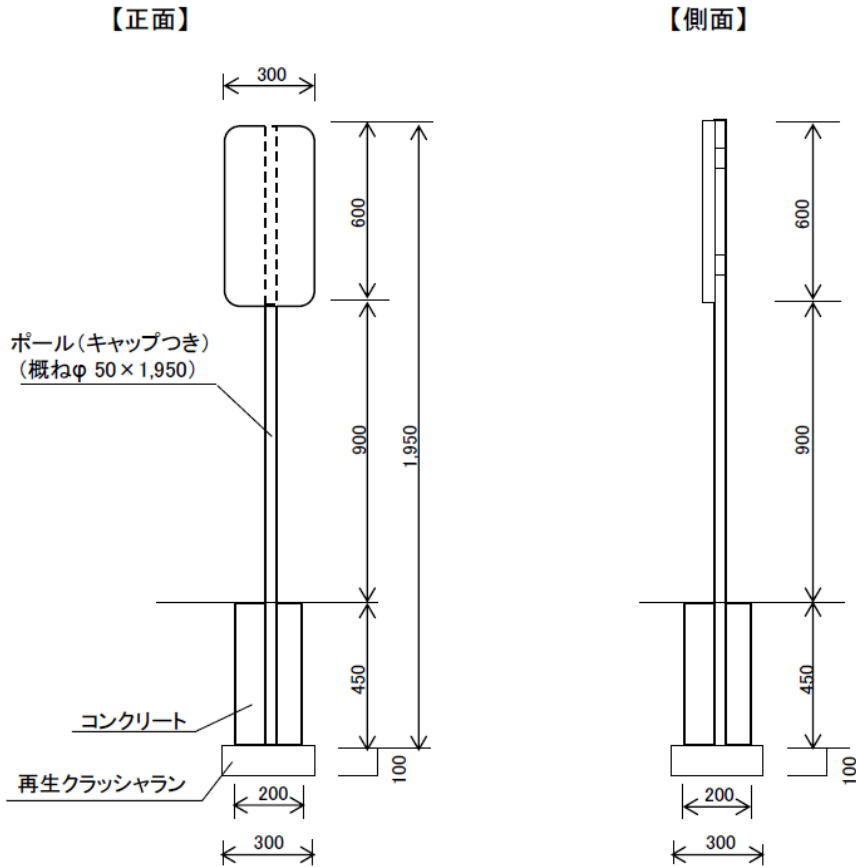

【標示板】

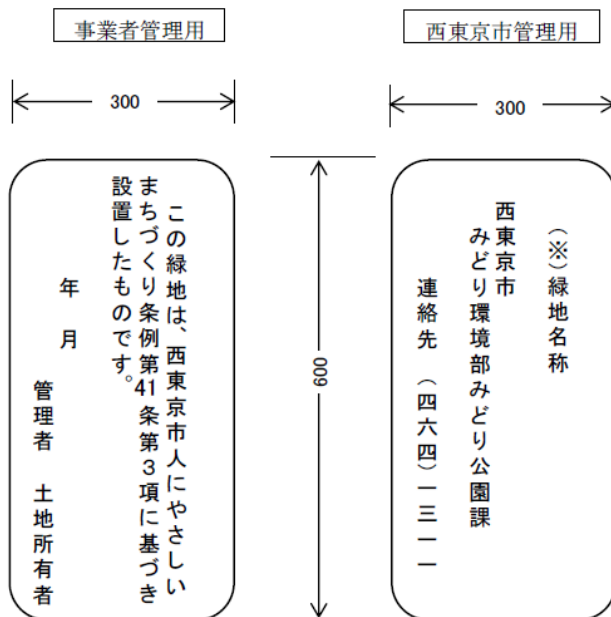

〔緑地名〕
※印の緑地名は、みどり環境部みどり公園課と協議してください。

〔看板仕様〕
看板は金属板又はアクリル板とし、文字は白地に黒字とする。

別紙3 開発事業の各課相談窓口

西東京市人にやさしいまちづくり条例、及び同施行規則並びに同基準に基づく各課相談窓口は、次に掲げるところによる。

	内 容	相 談 窓 口
1	総合窓口	都市計画課
2	道路整備、交通安全施設及び境界査定等に関する事	道路課
3	排水施設等に関する事	下水道課
4	埋蔵文化財等に関する事	社会教育課
5	公園及び緑化等に関する事	みどり公園課
6	農地転用等に関する事	農業委員会
7	商業施設等に関する事	産業振興課
8	集会施設等に関する事	文化振興課
9	義務教育施設等に関する事	教育企画課
10	通学路等に関する事	学務課
11	指定作業場の届出等に関する事	環境保全課
12	消防水利等に関する事	危機管理課
13	集積等施設に関する事	ごみ減量推進課
14	市有建物等に関する事	建築営繕課
15	保育所等に関する事	幼児教育・保育課
16	福祉施設等に関する事	高齢者支援課
17	上水道施設に関する事	※ 東京都水道局 東久留米サービスステーション (042-471-5199)