


西東京市全図

西側

東側

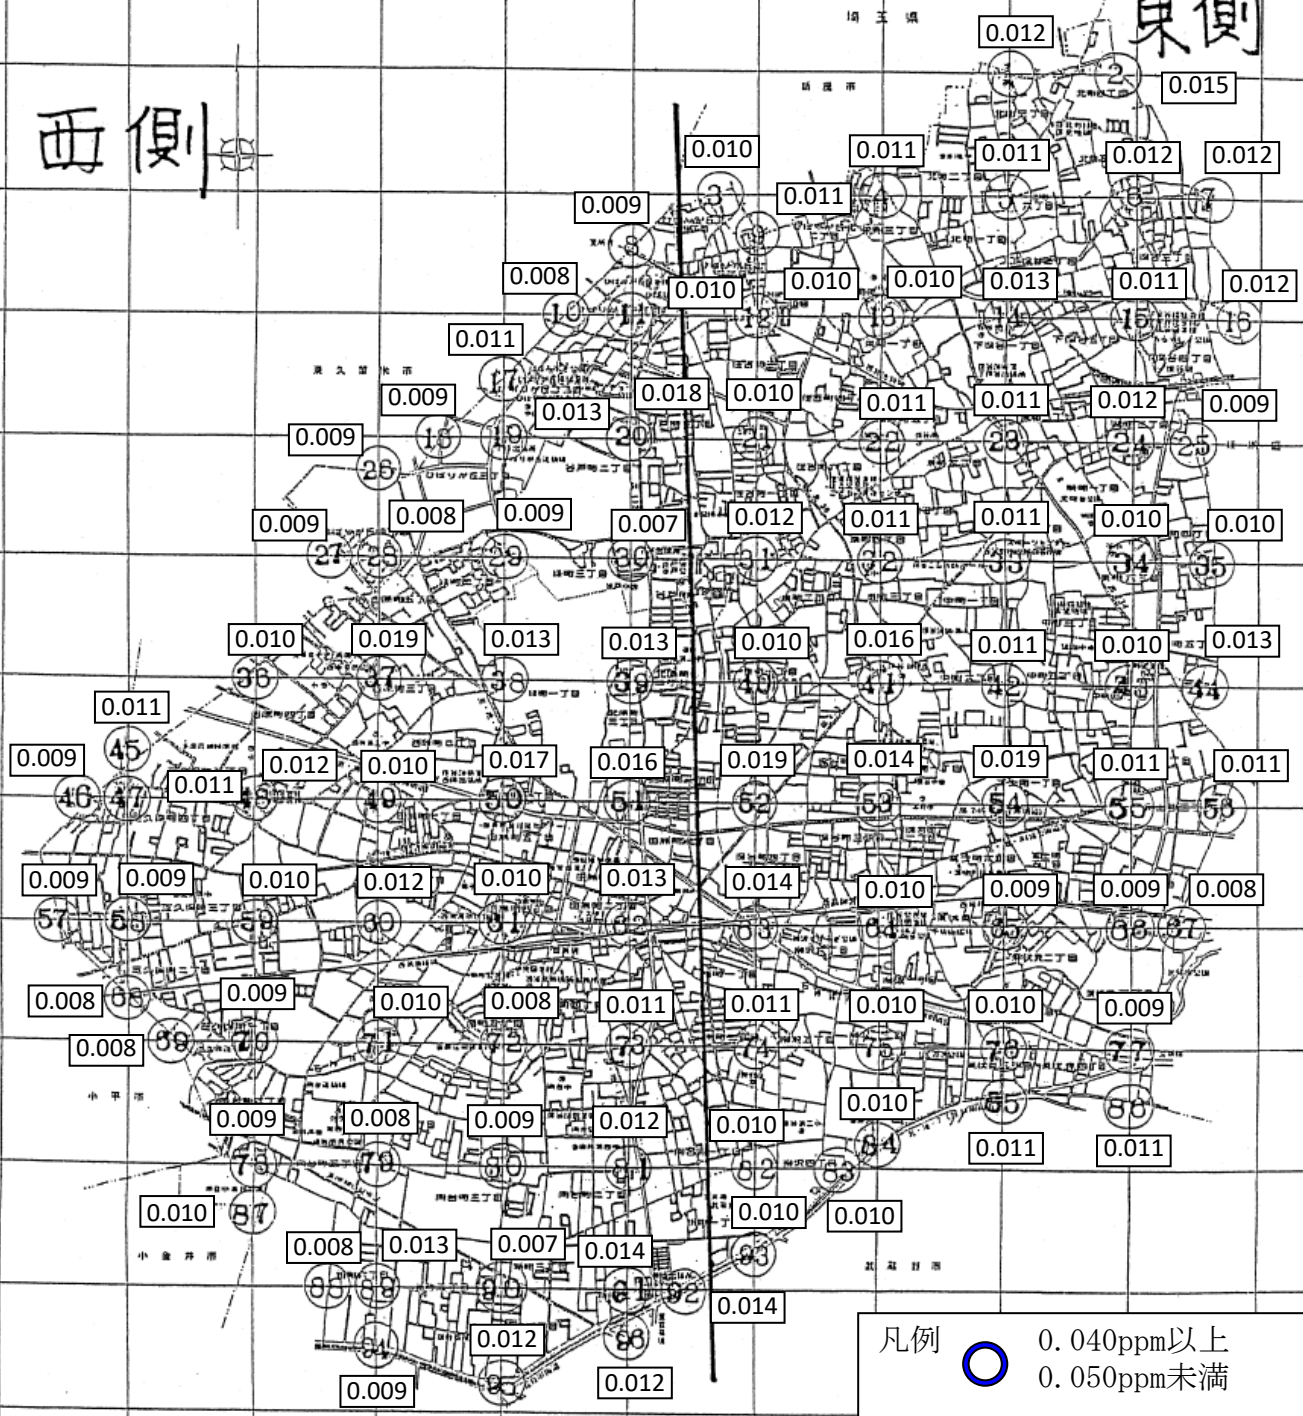

凡例	
	0.040ppm以上 0.050ppm未満
	0.050ppm以上 0.060ppm以下
	0.060ppmを超える

平成13年3月 西東京市役所
この地図は、地産地消推進の承認を受けて、写真縮尺1:2.5倍の1:10000を
 採用して作成したものである。 (株式会社) (2) 西東京市役所

1 : 20,000

東京都中央区新富町2-1-15 TEL 03(3267)1781
 中央地図株式会社

全地点において測定値は
 凡例より低い値(0.040ppm未満)でした。

図-1 調査地点及び二酸化窒素濃度