
西東京市道路復旧・埋戻し構造図（道路占用関係）


令8年10月1日

歩道復旧構造図


□ 歩道アスファルト舗装 10型（非透水性）

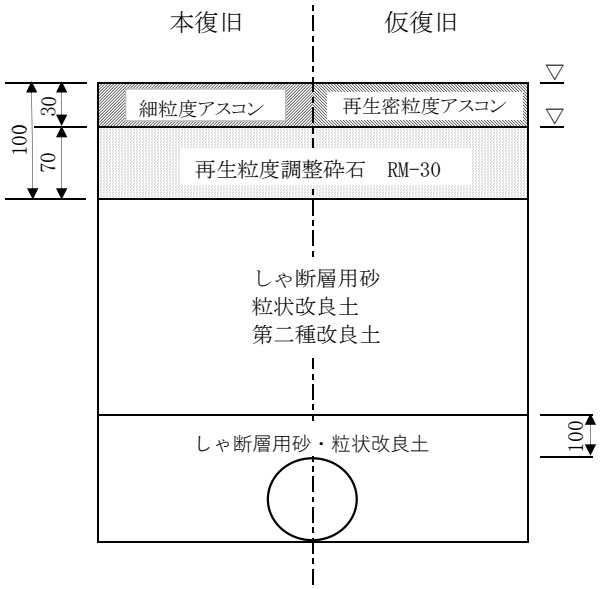

□ 歩道アスファルト舗装 19型（透水性）

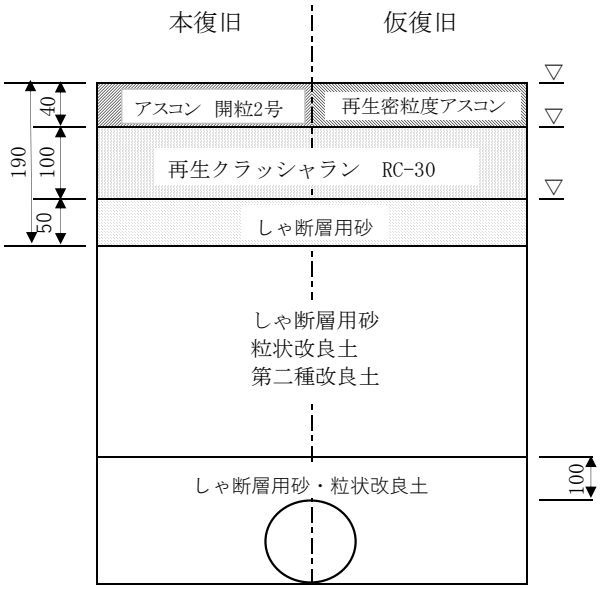

□ 歩道舗装（アスファルト） 24型

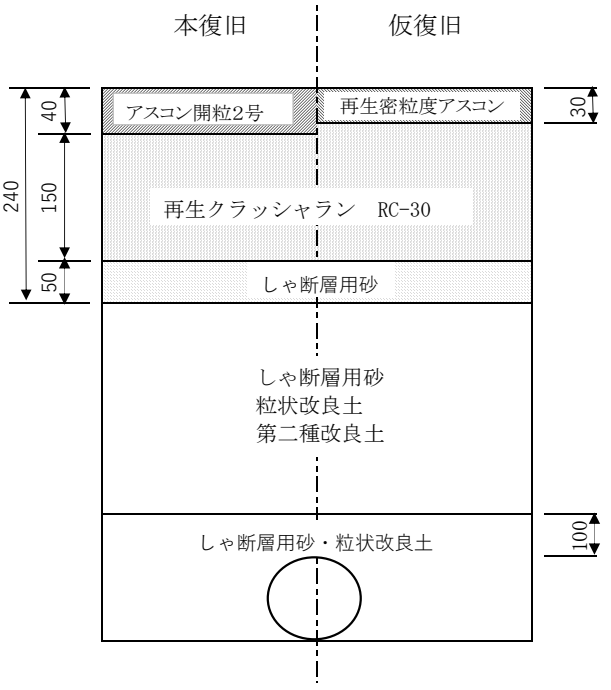


注1） しゃ断層用砂は東京都建設局土木材料仕様書によること。


注2） 舗装の一層仕上厚は、表層7cm以下、基層10cm以下、上層路盤15cm以下、下層路盤20cm以下とすること。

注3） 埋戻しの一層仕上厚は、30cm以下を基本として、十分締め固めながら埋め戻すこと。
ただし、狭隘箇所等の小型締固め機械等（タンパ、振動ローラ等）を用いる場合は、一層仕上厚は20cm以下とすること。

□ 歩道乗入れ舗装(アスファルト) 35型

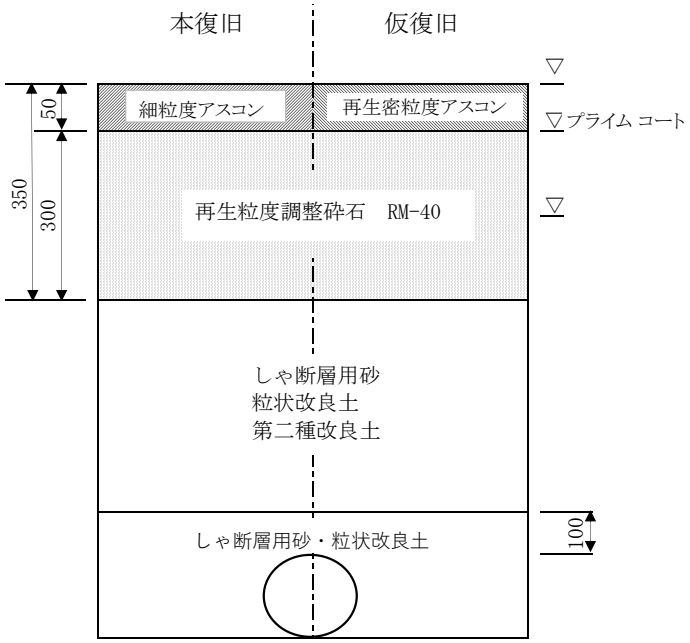

□ 歩道乗入れ舗装(アスファルト) 50型

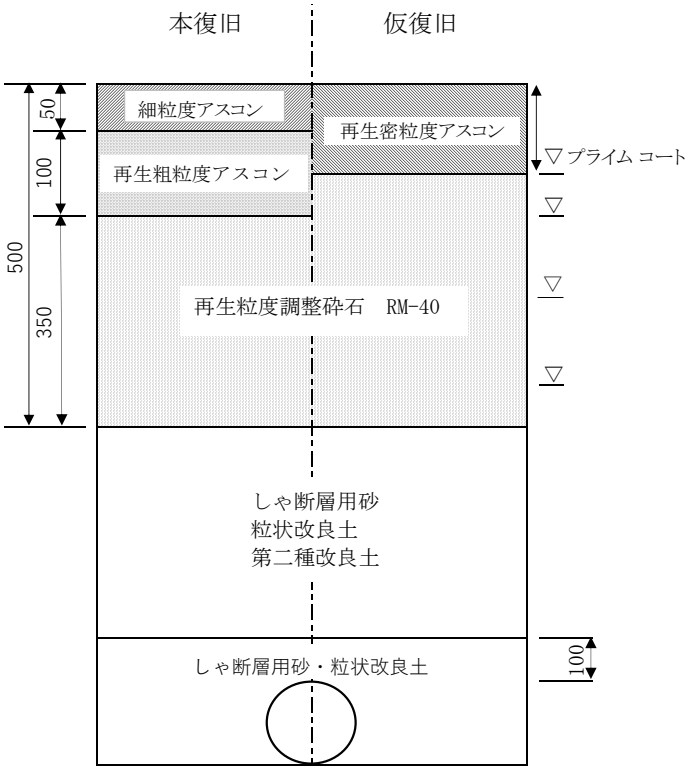

注1) しゃ断層用砂は東京都建設局土木材料仕様書によること。

注2) 舗装の一層仕上厚は、表層7cm以下、基層10cm以下、上層路盤15cm以下、下層路盤20cm以下とすること。

注3) 埋戻しの一層仕上厚は、30cm以下を基本として、十分締め固めながら埋め戻すこと。
ただし、狭隘箇所等の小型締固め機械等(タンパ、振動ローラ等)を用いる場合は、一層仕上厚は20cm以下とすること。